



Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme

Rudersdal Kommune 2010

Registrant

Navn Peter Froh petersen

E-mail pefp@rudersdal.dk

Registrering udført d. 12/10 2010

Sted Søndervangshallen

Lokalitet Idrætshal

Adresse Søndervangen 44 - 48

Postdistrikt: 3460 Birkerød

Telefon 72685690

Hjemmeside www.birkerøedidraetscenter.dk

Åbningstider kl. 8.00 - 23.00

Tilgængelighedsrådgiver Philip Jensen
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Dr. Neergaards Vej 15
2970 Hørsholm
Tlf. 99 40 22 73
E-mail: phj@sbi.dk

1. Parkering



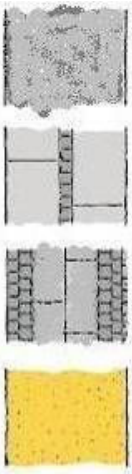




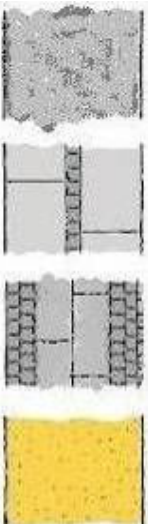



	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
1.1		<p>Angiv det totale antal parkeringspladser : 180 stk.</p> <p>Angiv antal af handicapparkeringspladser 3 stk.</p> <p><input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>Et antal parkeringspladser skal reserveres til handicappede, så tæt på indgangen som muligt.</p> <p>Reserverede pladser med plads til at komme ind og ud af bilen er vigtige for mange kørestolsbrugere og gangbesværede.</p>
1.2		<p>Mål hvor langt der er ca. fra handicapparkeringspladsen til indgangen. Mål: 8,0m</p>	<p>Vejledende max. afstand er 30 m. Især gangbesværede kan have vanskeligt ved at gå længere strækninger uden at hvile.</p>
1.3		<p>Er parkeringspladsen udført i en jævn og fast belægning?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja, (asfalt eller betonfliser) <input type="checkbox"/> Ja, delvist (sævede chaussésten og granitsten, klinker eller fast grus) <input type="checkbox"/> Nej, slet ikke (huggede chaussésten og brosten, armeret græs eller løst grus) <input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>For kørestolsbrugere og dårligt gående er det afgørende med en jævn, fast og skridhæmmende belægning.</p>
1.4		<p>Mål bredde x længde på handicapparkeringspladser.</p> <p>Bredde: 3,3 m</p> <p>Længde: 5,0 m</p>	<p>Handicapparkeringspladser skal have et brugsareal på 3,5 x 5 m.</p> <p>Mindst én handicapparkeringsplads bør dog have et brugsareal på 4,5 x 8 m af hensyn til minibusser med lift bag på.</p>




	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
1.5		Er der udført en kantstensudligning mellem fortov og parkeringsplads? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant	For kørestolsbrugere eller dårligt gående er niveauspring på over 2,5 cm svære at forcere. Kanthøjden på 2,5 cm bør bevares af hensyn til synshandicappede, som kan følge den med den hvide stok, fx langs en kantsten.





2. Adgangsarealer



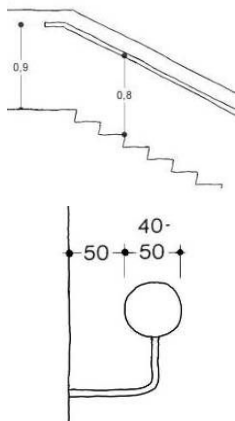

Nr.	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
2.1		<p>Angiv hældning af evt. rampe eller gangareal, angivet i %</p> <p>Mål hvor meget terrænet omtrent stiger på en meter. Hvis stigningen f.eks. er 4 cm på en meter, skriver du 4 % i rubrikken nedenfor.</p> <p>Mål: %</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>For kørestolsbrugere og dårligt gående er svage hældninger på både ramper og naturlige stigninger på stier afgørende for adgang.</p>
2.2		<p>Mål bredden på adgangsvejen fra vej/parkeringsplads til indgang.</p> <p>Mål: 5,0 m</p> <p><input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>Adgangsvej fra vej til indgang skal være mindst 1,3 m bredt.</p>
2.3		<p>Er adgangsvejen udført i en fast og skridhæmmende belægning?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja (eks. asfalt eller betonfliser)</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, delvist (eks. savede chaussésten og granitsten, klinker eller fast grus)</p> <p><input type="checkbox"/> Nej, slet ikke (eks. huggede chaussésten og brosten, armeret græs eller løst grus)</p> <p><input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>For kørestolsbrugere og dårligt gående er det afgørende med en jævn, fast og skridhæmmende belægning..</p>


2.4		<p>Er der udført en følbart adskillelse til andre adgangsarealer for andre trafikformer?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja, hvilken type: <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant </p>	<p>Adgangsvejen skal være forbeholdt gående trafik</p> <p>Af hensyn til synshandicappede skal der være en adskillelse i form af en græsrabat, kantsten eller andet følbart et hegn mellem gangbanen og andre trafikformer, f.eks. en cykelsti.</p>
2.5		<p>Er adgangs- og tilkørselsarealer forsynet med belysning?</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant </p>	<p>For synshandicappede er belysning en god hjælp at finde indgangen.</p>
2.6		<p>Er belysningen frem mod indgangen retningsgivende?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej </p>	<p>Belysning anbragt med relativ kort afstand i den ene side af adgangsvejen, kan give en god retningsorientering.</p>

Ramper og trapper, frem til bygningen



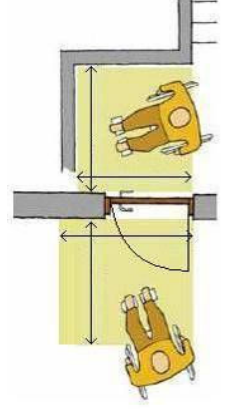

Nr.	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
2.8		Er der niveaufri adgang frem til bygningen? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe. Det skal være muligt at komme rundt på de ubebyggede arealer og til alle offentlige indgange i stueplan, uden at møde trin eller niveauspring.
2.9		Er adgangen til bygningen suppleret med trin? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant Mål trindhøjde og trinflade. Mål: trindhøjde: cm Mål, trinflade: cm	Ramper kan suppleres med trin.. Synshandicappede foretrækker at gå på trapper frem for ramper. Trin er ikke et krav, men udføres de, skal mål på trindhøjde (højest 15 cm) og trinflade (mindst 30 cm) overholdes. Trinfladen måles ved at den øverste trinforkant projiceres ned på neddstående trin. Fra dette punkt måles vandret ud til trinfladen.
2.10		Er der skift i belægningens farve og følbarehed 0,9 m før trappens begyndelse? <input type="checkbox"/> Ja, i farve og følbarehed <input type="checkbox"/> Nej, kun i farve <input type="checkbox"/> Nej, kun i følbarehed <input type="checkbox"/> Ikke relevant Hvis der er et følbart belægningsskifte, er det så lagt i hele trappens bredde? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Af hensyn til synshandicappede skal der oven for trapper i adgangsveje udføres et belægningsskift i farve og følbarehed 0,9 m før trappens begyndelse og i hele trappens bredde.



Nr.	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
2.11		<p>Er trinforkeer markeret med kontrastfarve?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja, på alle trapper <input type="checkbox"/> Ja, på øverste og nederste trappe-trin <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant </p>	<p>For blinde og svagsynede er det en hjælp at kunne orientere sig om trin- nenes placering på trapper ved hjælp af farvemarkering af trinforkeer.</p>
2.12		<p>Angiv hældning af evt. rampe, angivet i %</p> <p>Mål: %</p> <p><input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>Ramper må ikke udføres med større hældning 1:20 (= 5 %, 5 cm pr. m). Terrænets hældning pr. meter måles ved at måle 1m vandret langs sokkel, mur el. lign. og måle afstanden ned til terræn. Hvis hældningen f.eks. er 4 cm på en meter, skriver du 4 % i rubrikken.</p>
2.13		<p>Rampen ved indgang til bygninger skal være mindst 1,3 m bred.</p> <p>Mål rampens bredde.</p> <p>Mål: m</p>	
2.14		<p>Der skal være en vandret plads på mindst 1,3 m x 1,3 m for hver ende af rampen.</p> <p>Mål den korteste side af den vandrette plads:</p> <p>Mål, korteste side: m</p>	<p>Den vandrette plads sikrer, at personer i de fleste manuelle kørestole er i stand til at vende.</p>

Nr.	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
2.15		<p>Ved meget lange ramper med en hældning på mere end 1:25 (= 4 %) skal der være vandrette pladser for hver 12 m/0,6m stigning.</p> <p>Hvis der er ramper med en stigning på mere end 4 % (= 1:25): er der da udført reposer for hver 12m/0,6m stigning?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ja, delvist. Men ikke for hver 12 m/0,6m stigning <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant </p>	<p>Det er nødvendigt for personer i manuelle kørestole at hvile på vej op ad lange rampeforløb.</p>
2.16		<p>Har ramper og trapper håndlister i begge sider?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja, i begge sider <input type="checkbox"/> Nej, kun i denne ene side <input type="checkbox"/> Nej, slet ikke <input type="checkbox"/> Ikke relevant </p>	<p>Gribeegnede håndlister øger sikkerheden for dårligt gående og synshandicappede</p>
2.17		<p>Gribeegnede håndlister opsættes i en højde på mindst 0,8 m.</p> <p>Mål højden på håndlisterne over trappen/rampen.</p> <p>Mål: m</p> <p>Er håndlisterne nemme at gribe om?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej </p>	<p>Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i.</p>
2.18		<p>Er ramper med hældning mellem 1:25 (= 4 %) og 1:20 (= 5 %) sikret med værn og/eller terræनुदligning til siden?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant </p>	<p>Ramper med hældning mellem 4 % (= 1:25) og 5 % (= 1:20) kan i stedet for håndlister forsynes med hjulværn eller udføres som en terræनुdligning uden fare for fald til siderne.</p>




Nr.	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
2.19		Er evt. fritstående trapper i adgangsveje afskærmede på siden/undersiden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ikke relevant	Fritstående trapper udgør en kollisionsrisiko for blinde og svagsynede.

3. Niveaufri indgange til bygningen

	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
3.1		<p>Kan man komme ind i bygningens stueetage uden at skulle forcere trin foran døren?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja, gennem hovedindgangsdør <input type="checkbox"/> Ja, gennem anden/andre dør(e) Skriv hvilken/hvilke:</p> <p><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>Det skal være muligt at komme ind af alle døre til offentlige tilgængelige rum uden at skulle forcere trin.</p>
3.2		<p>Højde af trinnet må ikke overstige 2,5 cm.</p> <p>Mål dørtrinnet ved indgangen: Mål: 2,5 cm</p>	<p>Mål fra belægningen og op til overkanten af trinnet, dvs. den højde en kørestol skal over.</p>
3.3		<p>Uden for yderdøre skal der være et vandret, fast og plant areal på 1,5 x 1,5 m målt fra dørens hængselside. Åbner døren udad, skal der være yderligere 0,2 m langs bygningsfacaden.</p> <p>Mål den korteste side af den vandrette plads foran indgangsdøren: Mål: 3,4 m</p>	
3.4		<p>Er indgangen markeret følbart og/eller med farveskift?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, både taktilt og med farve <input type="checkbox"/> Ja, taktilt <input type="checkbox"/> Ja, med farve <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>Ændret belægning foran indgangsdøre giver blinde og svagsynede mulighed for lettere at finde indgangen.</p>

3.5		Døre skal have en fri bredde på mindst 0,77 m. Mål dørens bredde. Mål: 0,95 m	Dørbredden måles mellem døren åbnet 90 grader og den modstående karm (se billede). Den frie åbning er afgørende for, om kørestolsbrugere har mulighed for at passere.
3.6		Er der mindst 0,5 m fri plads ved siden af døren? Mål: 2,0	Der skal være ekstra plads langs væggen modsat hængselsiden til at åbne døren, hvis man sidder i kørestol.

4. Fælles adgangsveje i bygningen

Nr.	Illustration	Emne & Spørgsmål	Uddybning
4.1		Er der niveaufri adgang til alle etager i bygningen? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Fælles adgangsveje skal give niveaufri adgang til alle enheder på hver af bebyggelsens etager. Eventuelle niveauspring og højdeforskelle skal udlignes med ramper. Bestemmelsens formål er at give alle mulighed for at bevæge sig rundt på hver etage til alle enheder i en bygning.
4.2		Bredde af fælles adgangsveje skal være mindst 1,3 m . Mål gangens bredde Mål: 4,5 m	Gange skal have en bredde, der passende i forhold til deres brug og de tilstødende lokalers anvendelse.
		Døre skal have en fri bredde på mindst 0,77 m. Mål dørens bredde. Mål: 0,95 m	Bestemmelsen omfatter døre i fælles adgangsveje, herunder mindst en dør til hver enhed på hver af bygningens etager.

5. Elevatorer








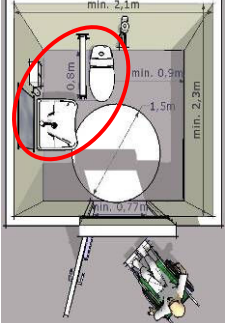

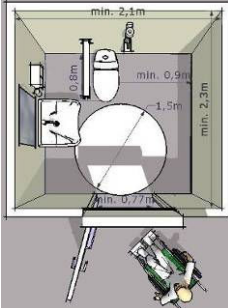


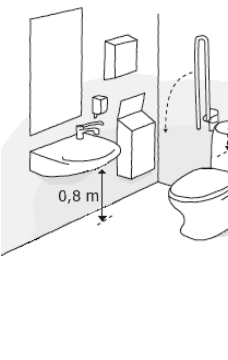
	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
5.1		Er der installeret elevator i bygningen? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant	I bygninger med 3 etager og derover skal der installeres mindst en elevator, der kan betjene hver etage. En bygning med stueplan, 1. og 2. sal regnes for en bygning på 3 etager.
5.2		Mål og noter elevatorens bredde og dybde samt dørbredde. Bredde: 2,4 m Dybde: 1,2 m Dørbredde: 0 m	I bygninger, hvor der installeres elevator, skal mindst én elevator have størrelse og udføres som en type 2 elevator. En type 2 elevator måler indvendigt 1,4 m i dybden og 1,1 m i bredden, og har en dør på 0,8 m anbragt i en kort side.
5.3		Er elevatoren forsynet med en automatisk dør? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej manuel, sidehængslet dør? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	

	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
5.4		<p>Mål og noter højde af betjeningsknapper samt afstand fra udvendig hjørne.</p> <p>Højde af betjeningsknapper 0,95 m</p> <p>Afstand fra udvendig hjørne m</p> <p>Er betjeningsknapperne følbare?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Oplyser en stemme hvilken etage, der stoppes på?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Udvendige etageknapper og anden betjening skal sidde i højden 0,9-1,1 m samt i en afstand fra udvendig hjørne på mindst 0,5 m.</p> <p>Denne placering af betjeningsknapperne sikrer, at de fleste personer i kørestol kan nå knapperne.</p> <p>Af hensyn til synshandicappede.</p>
5.5		<p>Mål og noter højde af betjeningsknapper samt afstand fra indvendig hjørne.</p> <p>Højde af betjeningsknapper m</p> <p>Afstand fra indvendig hjørne m</p> <p>Er betjeningsknapperne følbare?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Oplyser en stemme hvilken etage, der stoppes på?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Indvendige etageknapper og anden betjening skal sidde i højden 0,9-1,2 m samt i en afstand fra indvendige hjørner på mindst 0,4 m.</p> <p>Denne placering af betjeningsknapperne sikrer, at de fleste personer i kørestol kan nå knapperne.</p> <p>Af hensyn til synshandicappede.</p>


6. Handicaptolletter

Nr.	Illustration	Emne & Spørgsmål	Uddybning
-----	--------------	------------------	-----------


Nr.	Illustration	Emne & Spørgsmål	Uddybning
6.1		Er der niveaufri adgang til wc-rum for handicappede? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Det skal være muligt at komme frem til wc-rummet uden at skulle forcere trin eller trapper.
6.2		Er der indrettet et offentligt tilgængeligt handikaptoilet i bygningen? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant	
6.3		Døre skal have en fri bredde på mindst 0,77 m. Mål dørens frie bredde. Mål: m	Dørbredden måles mellem døren åbnet 90 grader og den modstående karm (se billede). Den frie åbning er afgørende for om kørestolsbrugere har mulighed for at passere.
6.4		Er placering af håndvask og wc over et hjørne? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Nogle kørestolsbrugere foretrækker at kunne bruge vaskens blandingsbatteri siddende på wc'et.
6.5		Der skal være en fri afstand på mindst 0,9 m ved den side af wc'et, der vender bort fra håndvask. Mål afstanden fra wc til væggen modsat håndvasken. Mål: m	Den frie afstand på mindst 0,90 m betyder, at sideforflytning kan ske med kørestolen holdende ved siden af wc'et, eller at en hjælper kan assistere stående på denne side.

Nr.	Illustration	Emne & Spørgsmål	Uddybning
6.6		<p>Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc'et og fri af dørens opslagsareal.</p> <p>Mål det fri areal foran wc'et</p> <p>Mål, korteste side: m Mål, længste side: m</p>	<p>Det frie areal foran wc'et giver plads til, at de fleste kørestole kan vende rundt, eller at kørestolen kan placeres ved overflytning til wc.</p>
6.7		<p>Toiletsædet skal placeres i en højde på 0,48 m.</p> <p>Mål højden fra gulv op til overkanten af toiletsædet:</p> <p>Mål: m</p>	
6.8		<p>Der skal være opklappelige armstøtter i en højde 0,8 m på begge sider af wc.</p> <p>Er toiletet forsynet med opklappelige armstøtter på begge sider af WC'et?</p> <p><input type="checkbox"/> Kun én armstøtte <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Armstøtterne på begge sider af wc'et, er en forudsætning for at kunne flytte sig eller sætte sig/rejse sig fra wc'et.</p>
6.9		<p>Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,8 m med afløb under vask trukket tilbage.</p> <p>Er håndvask placeret i en højde på ca. 0,8 m?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Gør det muligt for en person i kørestol at komme ind under håndvasken med benene.</p>

7. Kørestolspladser i offentlige lokaler

Nr.	Illustration	Emne & Spørgsmål	Uddybning
7.1		<p>Er der faste bænke- eller stolerækker i lokalet/hallen/salen?</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant </p> <p>Er der indrettet publikumspladser for kørestolsbrugere?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ikke relevant </p>	<p>I offentligt tilgængelige lokaler og anlæg med fastmonterede publikumspladser skal der indrettes et passende antal publikumspladser for kørestolebrugere.</p>
7.2		<p>Er der pladser til kørestolsbrugere placeret spredt mellem øvrige pladser?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ikke relevant </p> <p>Angiv antallet af siddepladser i lokalet og antallet af pladser til kørestolsbrugere.</p> <p>Angiv det totale antal sæder stk.</p> <p>Angiv antal pladser til kørestolsbrugere stk.</p>	<p>Publikumspladser for kørestolebrugere bør være fordelt blandt de øvrige tilskuerpladser og med mulighed for at sidde sammen med ledsager(e).</p> <p>Et passende antal pladser til kørestolsbrugere er 1 % af det samlede antal pladser, dog minimum to pladser.</p>

8. Teleslynge

Nr.	Illustration	Emne & Spørgsmål	Uddybning
8.1		<p>Er der en fast installeret teleslynge?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja, teleslynge <input type="checkbox"/> Ja, anden installation, hvilken: <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant </p>	<p>I forsamlingslokaler, herunder i rum, der er indrettet til fælles aktiviteter såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installation målrettet hørehandicap på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg.</p> <p>Løsninger baseret på infrarød kommunikation eller FM-radiobølger kan være alternativer til et fast teleslyngeanlæg.</p>